




PETA ZONA KONSERVASI AIR TANAH AKUIFER BEBAS CEKUNGAN AIR TANAH KROYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

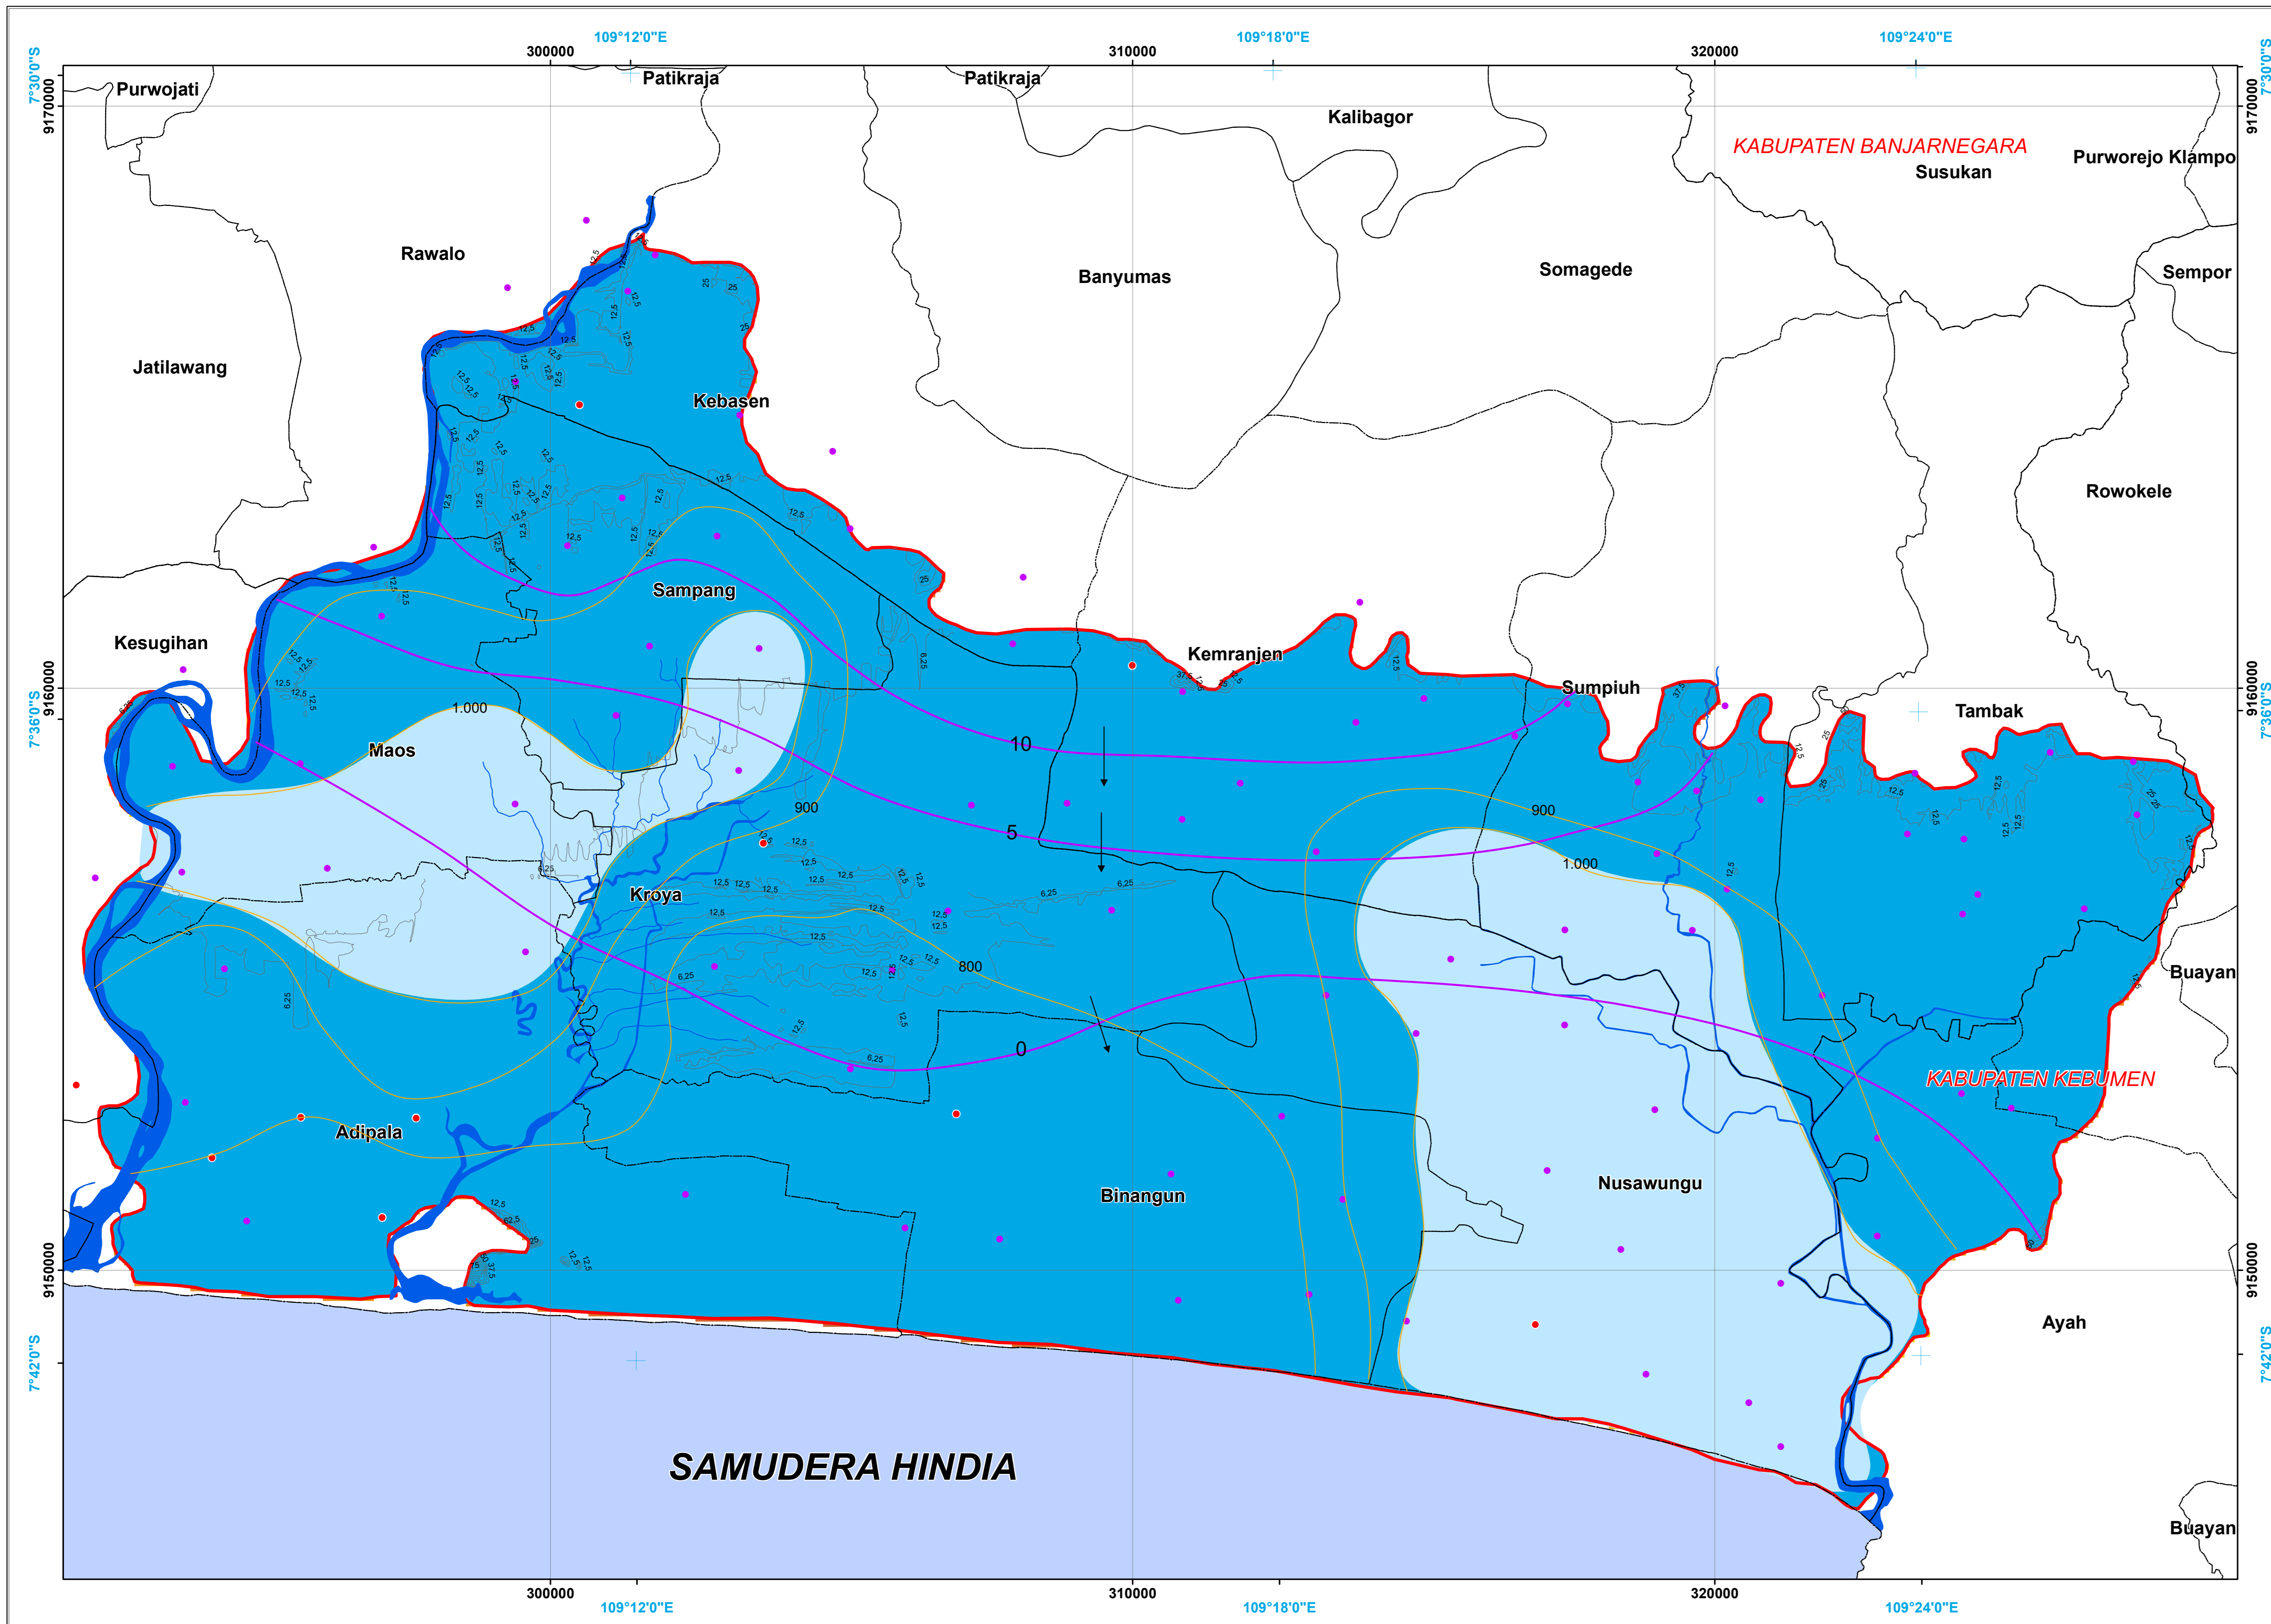

KETERANGAN

1. ZONASI PEMANFAATAN AIR TANAH

ZONA AMAN I

Pengambilan air tanah di Zona Aman I CAT Kroya diperbolehkan dengan debit maksimum 100-200m³/hari. Kedalaman muka air tanah 4 sampai 30 mbmt. Kandungan daya hantar listrik (DHL) pada zona ini umumnya memiliki nilai lebih kecil dari 300 - 1.000 μ S/cm. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

ZONA AMAN II

Pengambilan air tanah pada Zona Aman II diperbolehkan dengan debit maksimum 20m³/hari. Kedalaman muka air tanah 12 sampai 40 mbmt. Kandungan daya hantar listrik (DHL) pada zona ini umumnya memiliki nilai lebih besar dari 1.000 μ S/cm. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. LAMBANG UMUM

- Batas Kabupaten
- Sungai
- Sungai Musiman
- Kontur Elevasi
- Laut

3. LAMBANG KHUSUS

- Mata Air
- Sumur Gali
- Batas Cekungan Air Tanah
- Kontur Daya Hantar Listrik
- Kontur Muka Air Tanah
- Arah Aliran Muka Air Tanah

INDEKS PETA

